
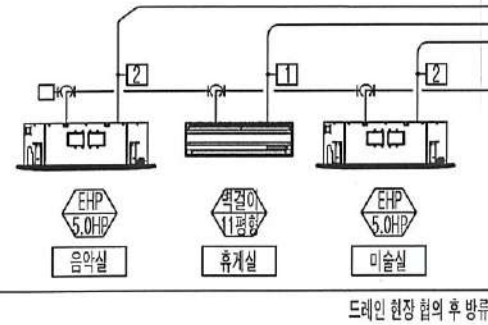


옥상

3층


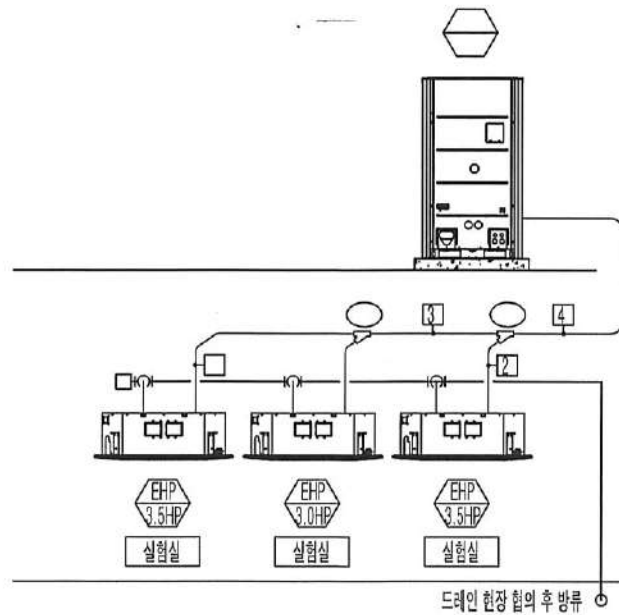


기호									
배관경									

냉난방 배관 계통도

옥상


3층

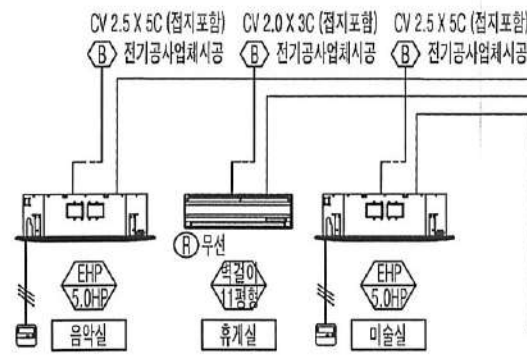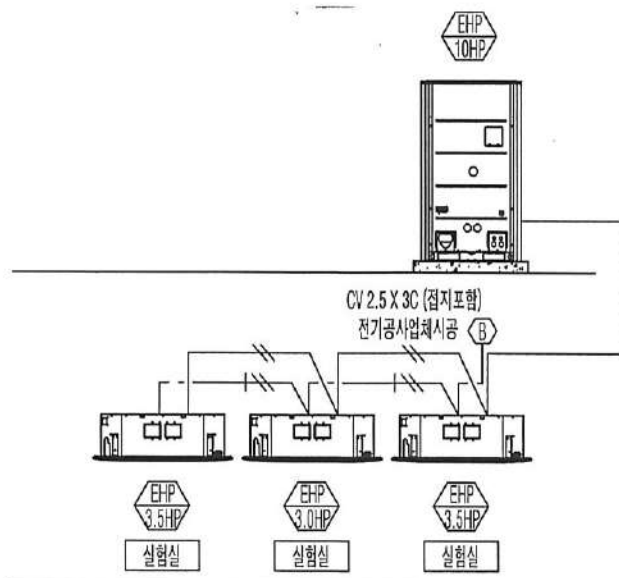


주 기 사 항		
명	칭	비 고
	실내외기간통상선	
	실내기간전원선	
	통합제어제어선	
	통관트랜저	유선리모콘 사용
	중앙제어기	
	중계기	

냉난방 제어 계통도


주 기 사 항		
	명 칭	비 고
	실내외기간통신선	
	실내기간통신선	
	통합제어제어선	
	원격제어기	유선리모콘 사용
	원격제어기	
	원격제어기	

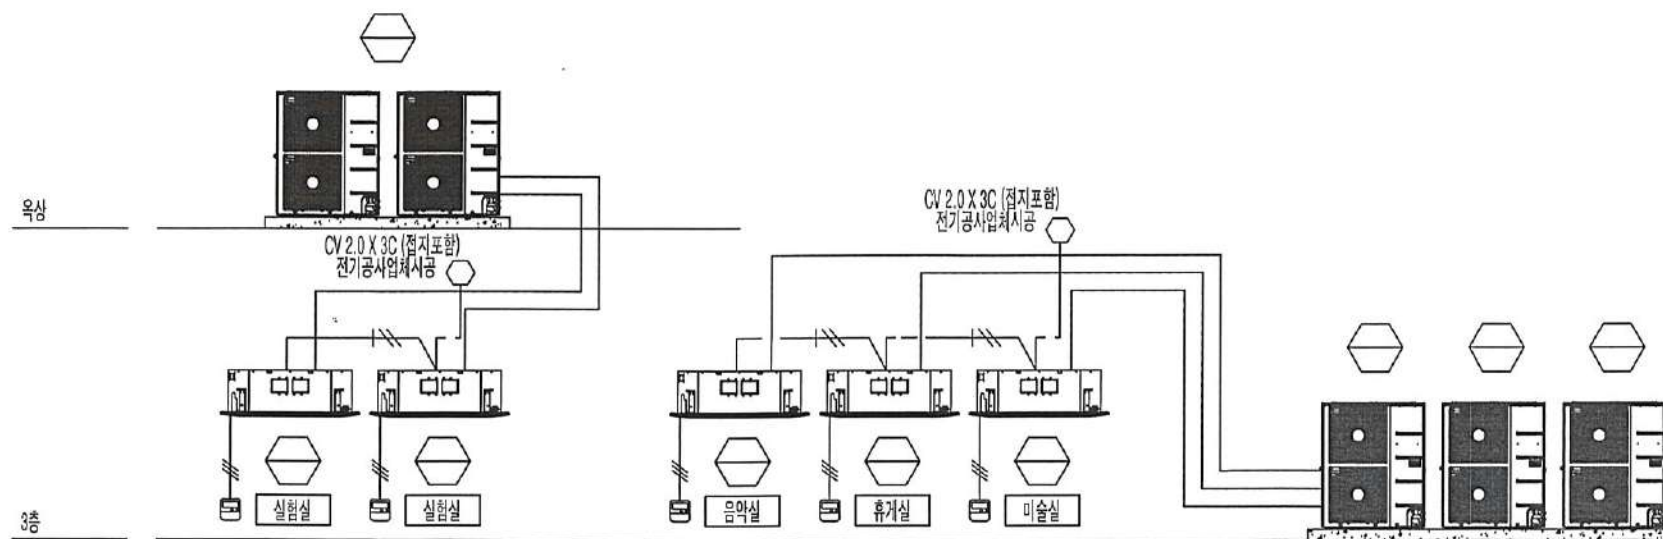


냉난방 제어 계통도

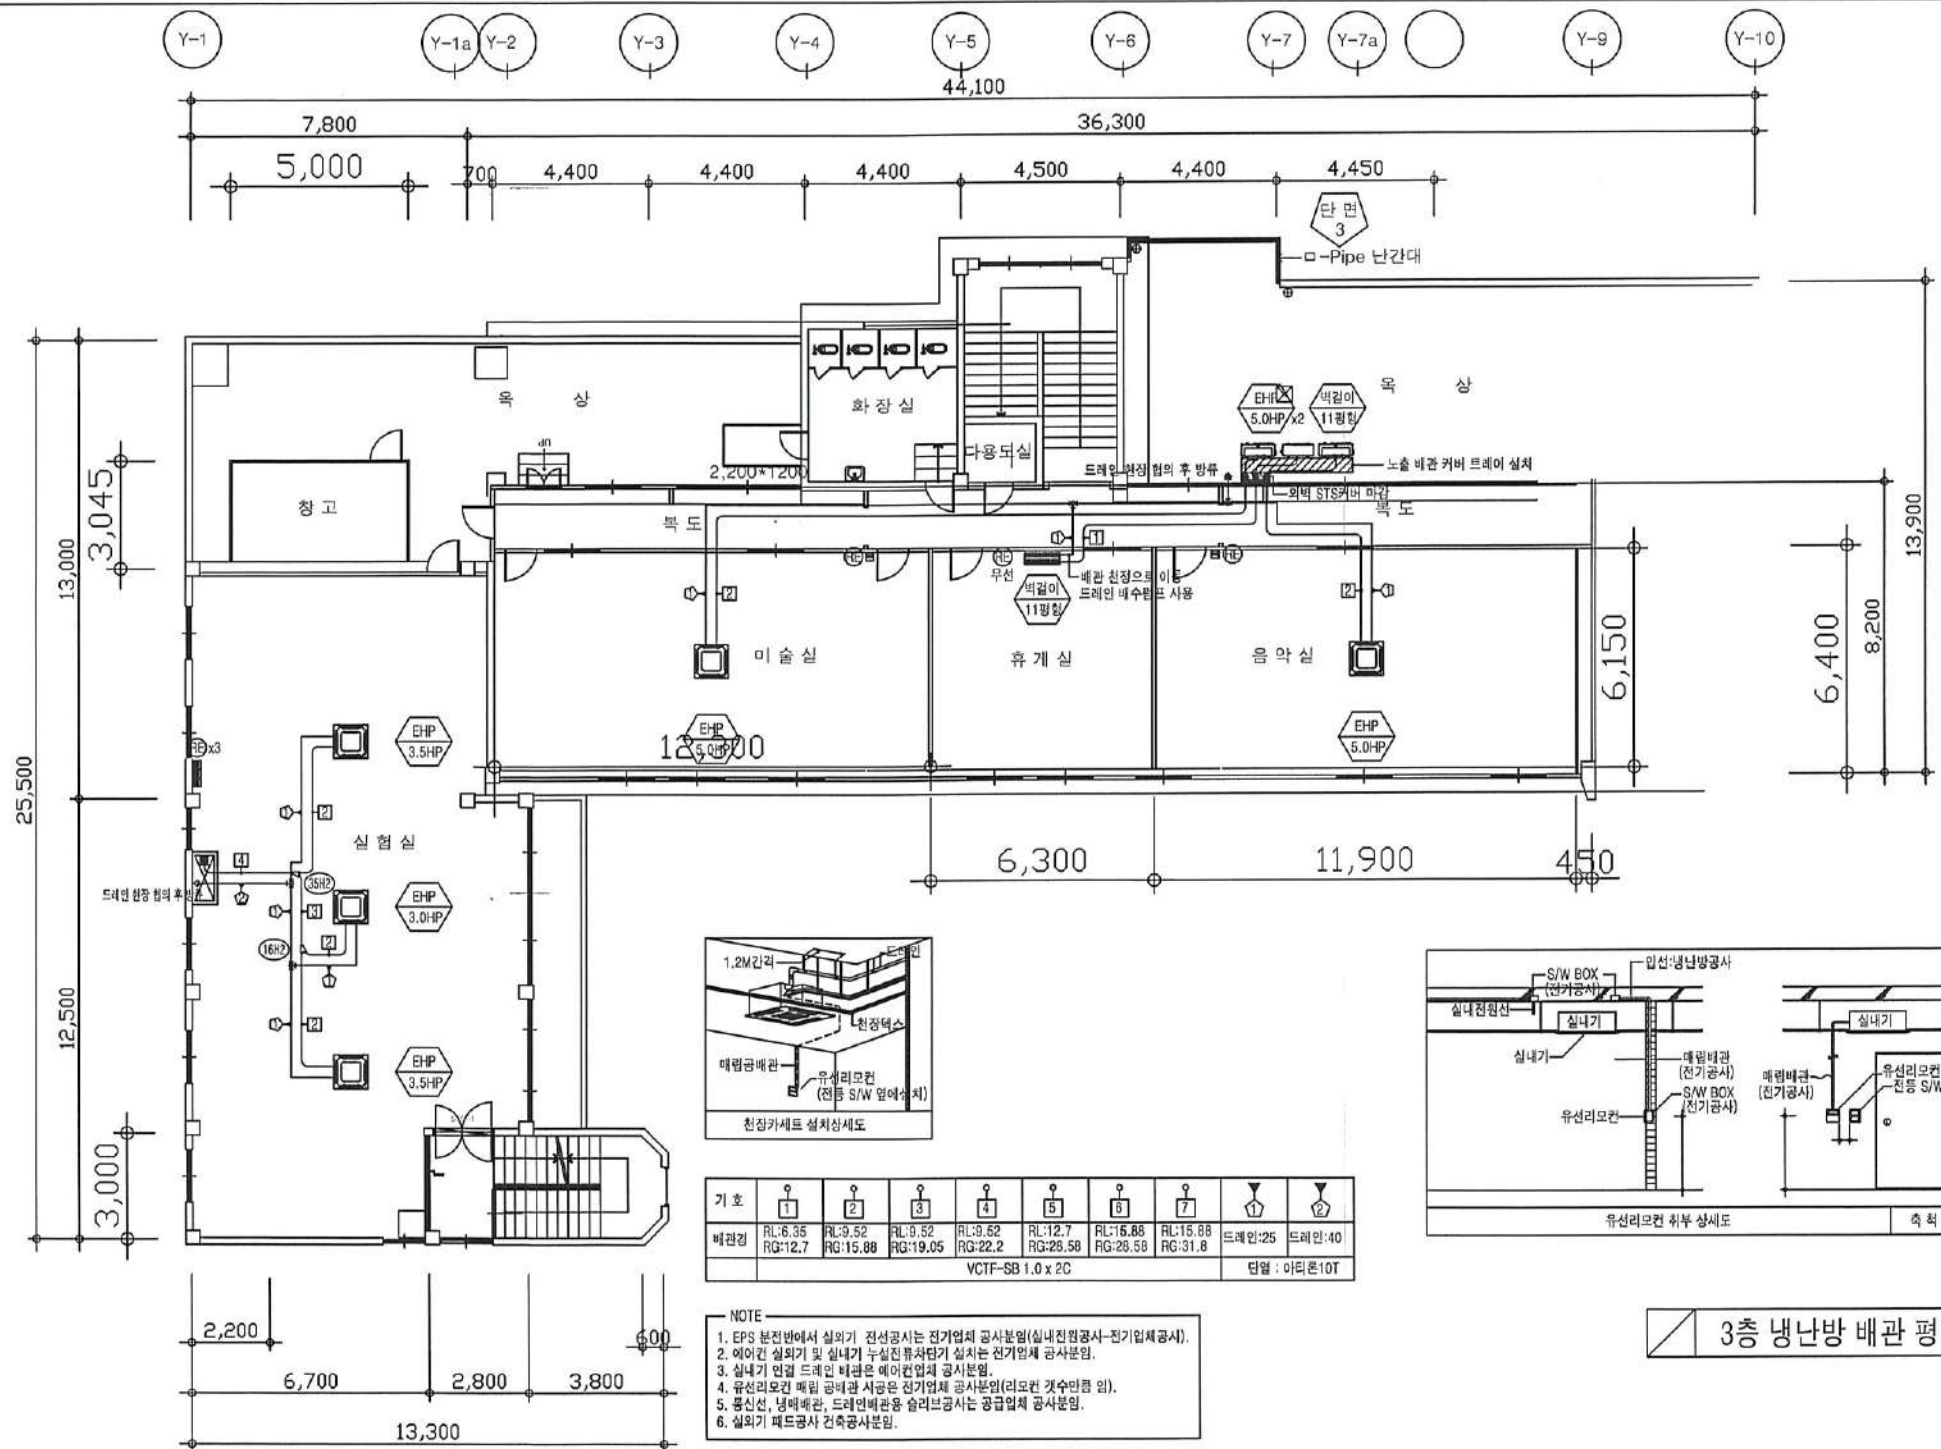

3층 냉난방 배관 평면도

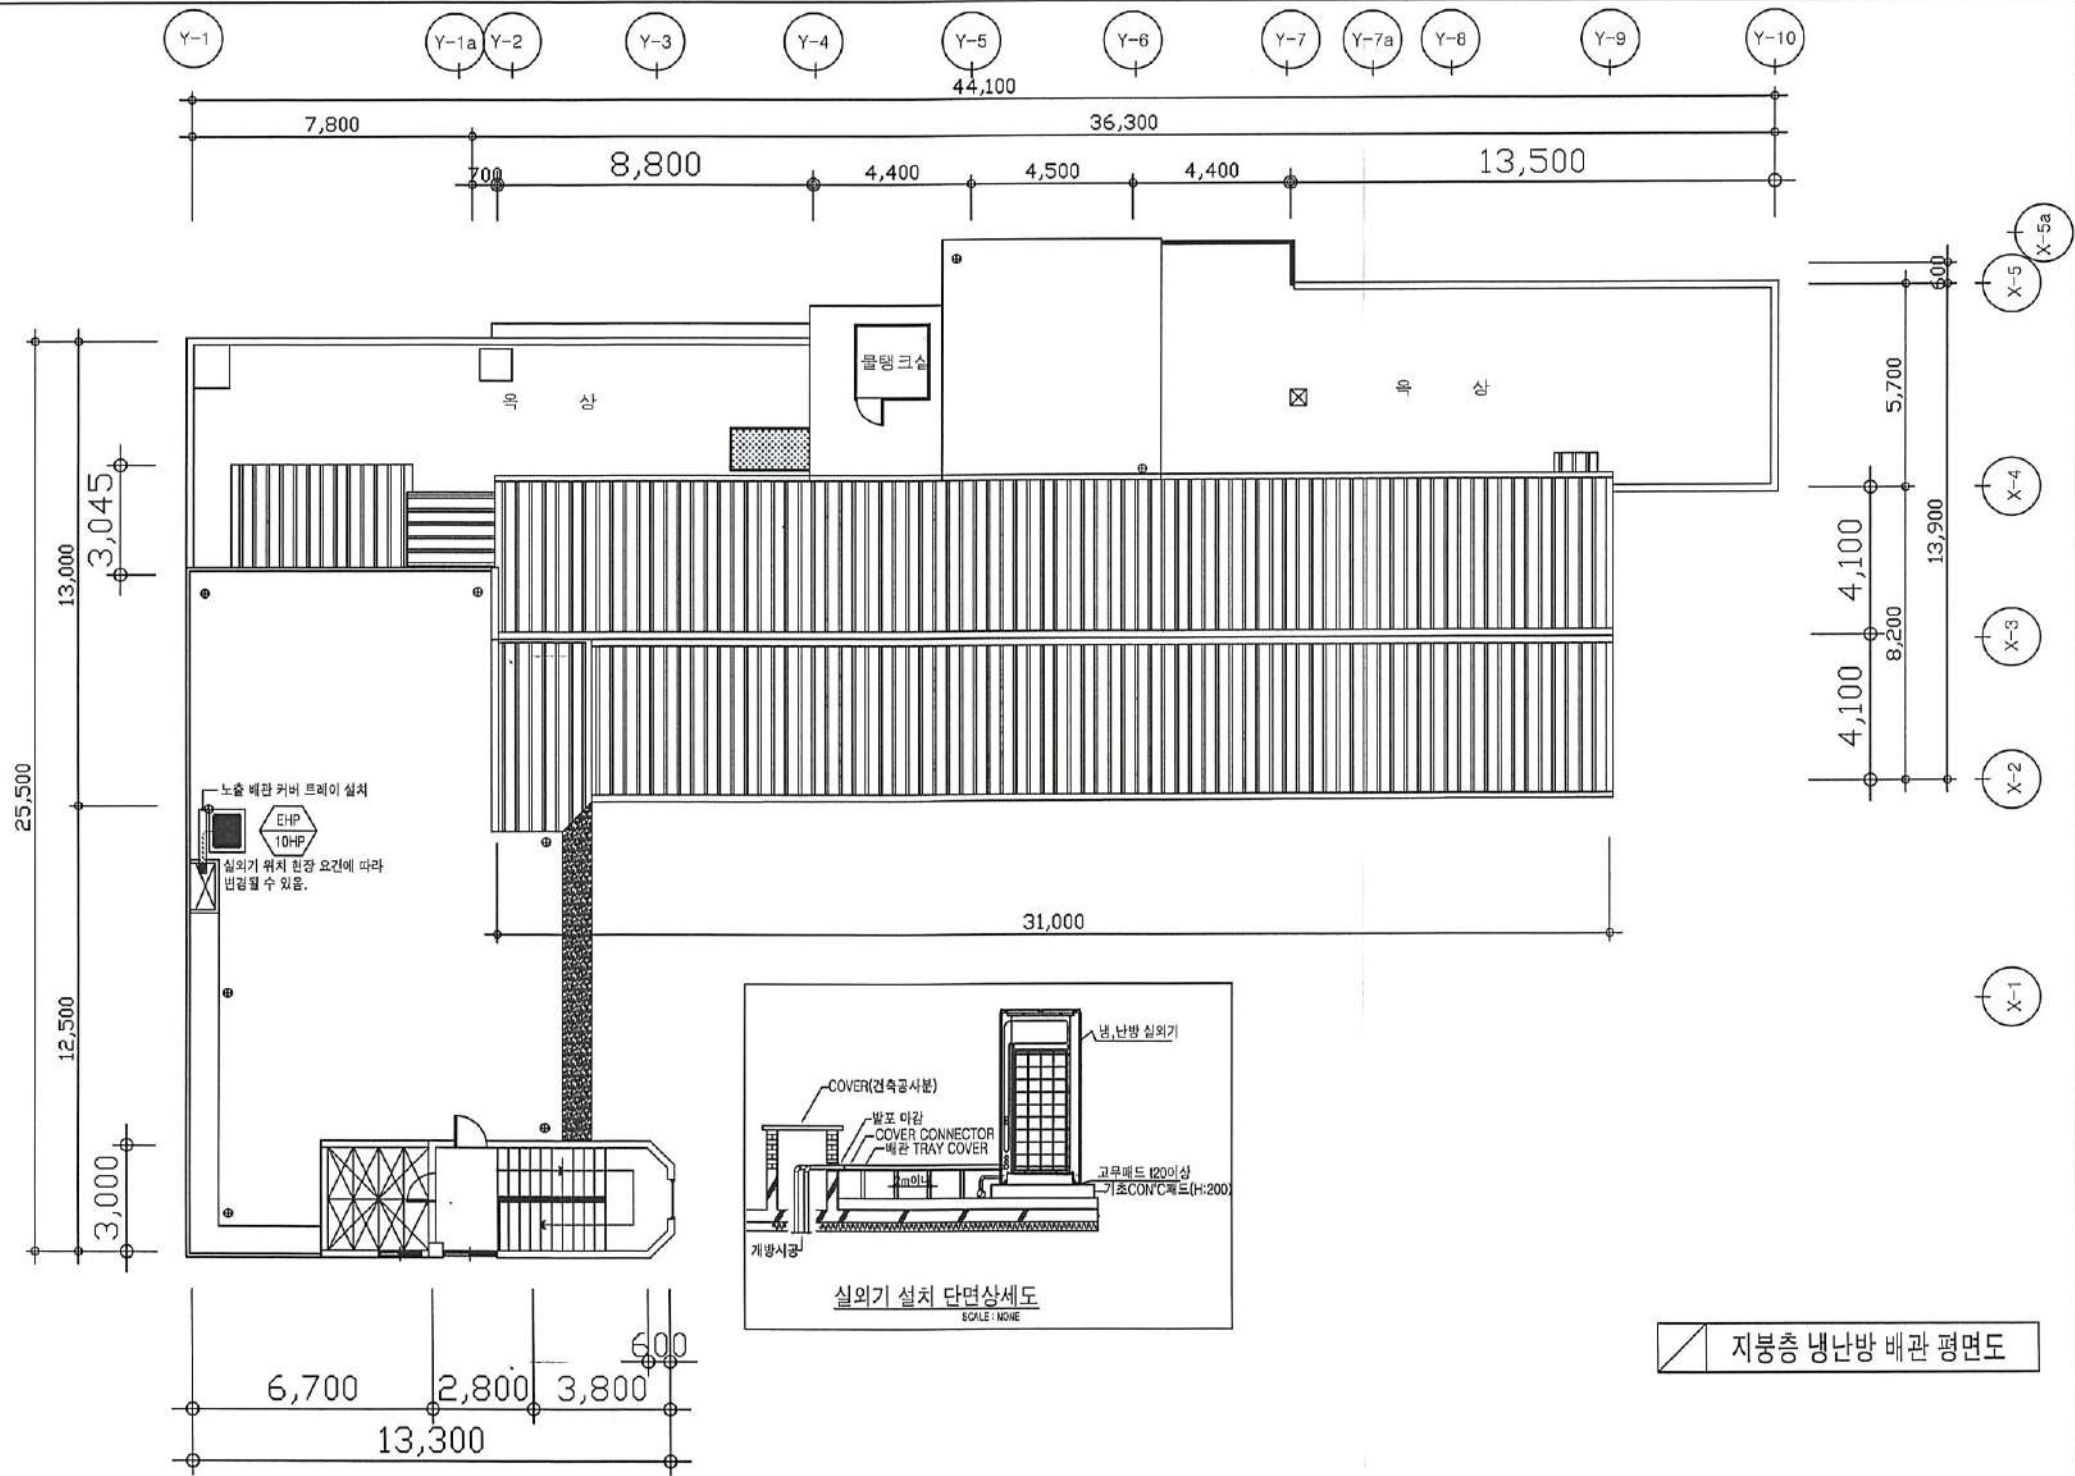


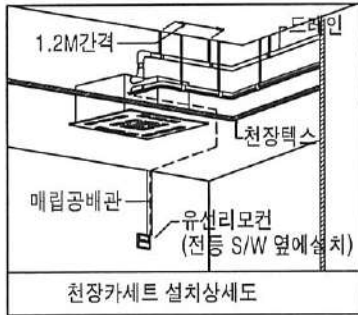

기 호	1	2	3	4	5	6	7	1	2
배관경	RL:6.35 RG:12.7	RL:9.52 RG:15.88	RL:9.52 RG:19.05	RL:9.52 RG:22.2	RL:12.7 RG:28.58	RL:15.88 RG:28.58	RL:15.88 RG:31.8	드레인:25	드레인:40
VCTF-SB 1.0 x 2C								단열 : 아티론10T	

NOTE

1. EPS 분전반에서 실외기 전선공사는 전기업체 공사분임(실내전원공사-전기업체공사).
2. 에어컨 실외기 및 실내기 누설전류차단기 설치는 전기업체 공사분임.
3. 실내기 연결 드레인 배관은 에어컨업체 공사분임.
4. 유선리모컨 매립 공배관 시공은 전기업체 공사분임(리모컨 갯수만큼 임).
5. 통신선, 냉매배관, 드레인배관용 슬리브공사는 공급업체 공사분임.
6. 실외기 패드공사 건축공사분임.

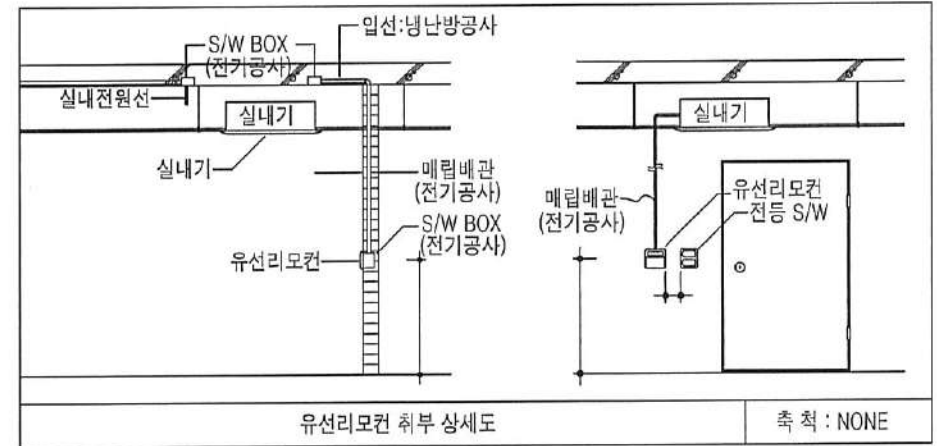

유선리모컨 취부 상세도

축척 : NONE

3층 냉난방 배관 평면도

25,500

500



실외기 위치 현장 요건에 따라
변경될 수 있음.

