

# 실내공기 중 석면농도측정 결과보고서

{ 건축물명 : 왕궁초등학교 도서관동, 강당동, 관사 }

- 익산시 왕궁면 권우길 3



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111, 3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

# 실내공기 중 석면농도측정결과보고서

## 1) 건축물 개요

① 건축물명칭	왕궁초등학교 도서관동, 강당동, 관사			측정결과기록 보존여부	<input type="checkbox"/> 보 존 (보 존 기 간:3년) <input checked="" type="checkbox"/> 비 보 존	
② 대상건축물 주소	익산시 왕궁면 견우길 3			측정주기	-	
③ 의뢰자	익산교육지원청	전화번호	063-850-8910	관리책임자	시설과 유현진	
④ 건축물 사용용도	<input type="checkbox"/> 공공건축물 <input type="checkbox"/> 다중이용시설 <input checked="" type="checkbox"/> 기타 ( 문화 및 집회시설 / 의료시설 / 노인 및 어린이시설 / 학교 )					
⑤ 측정건축물 수량	3 개 동		⑥ 연면적 합계(m²)		-	
⑦ 석면소재명	-		⑧ 석면함유소재면적(m²)		-	
⑨ 측정 목적	<input type="checkbox"/> 석면건축물 유지관리 <input checked="" type="checkbox"/> 기타 ( 석면해체공사 완료 후 석면농도측정 )					

## 2) 측정기관 및 시료 채취자/분석자


측정기관	기 관 명 : (주)한국석면환경연구소				전 화 : 063-251-2565			
	주 소 : 전주시 덕진구 조경단로 111, 3층 (금암동)				f a x : 063-251-2566			
	대 표 자 : 김 상 규				이 메 일 : koraben@hanmail.net			
시료채취	시료 채취자		조 사 팀 : 김 상 규					
	석면조사자 교육수료증 번호		20170628005008호		교육기관		한국산업안전보건공단	
	시료채취지점 (4개 지점) <u>세부사항 불임1 참조</u>		연번	시료번호	시료채취위치	연번	시료번호	시료채취위치
			-불임참조-					
시료분석	시료분석자		분 석 팀 : 홍 미 정					
	석면분석자 교육수료 등록번호		KAEA. 2011-0109		교육기관		(사)한국석면환경협회	
	분석결과		불임2 분석결과 참조					

## 3) 측정 결과 : 허용기준치 이하 (적합)

~석면안전관리법 제22조 제2항, 동법 시행령 제33조 제1항제3호, 동법 시행규칙 제28조제3항 및 제4항에 따라 석면건축물 실내공기 중 석면농도를 측정하고 그 결과를 제출합니다.

2020년 08월 05일


조사기관: (주) 한국 석 면 환 경 연 구 소



의뢰자 : 익산교육지원청 귀중


A-1.시료채취 위치도


-왕궁초등학교 도서관동

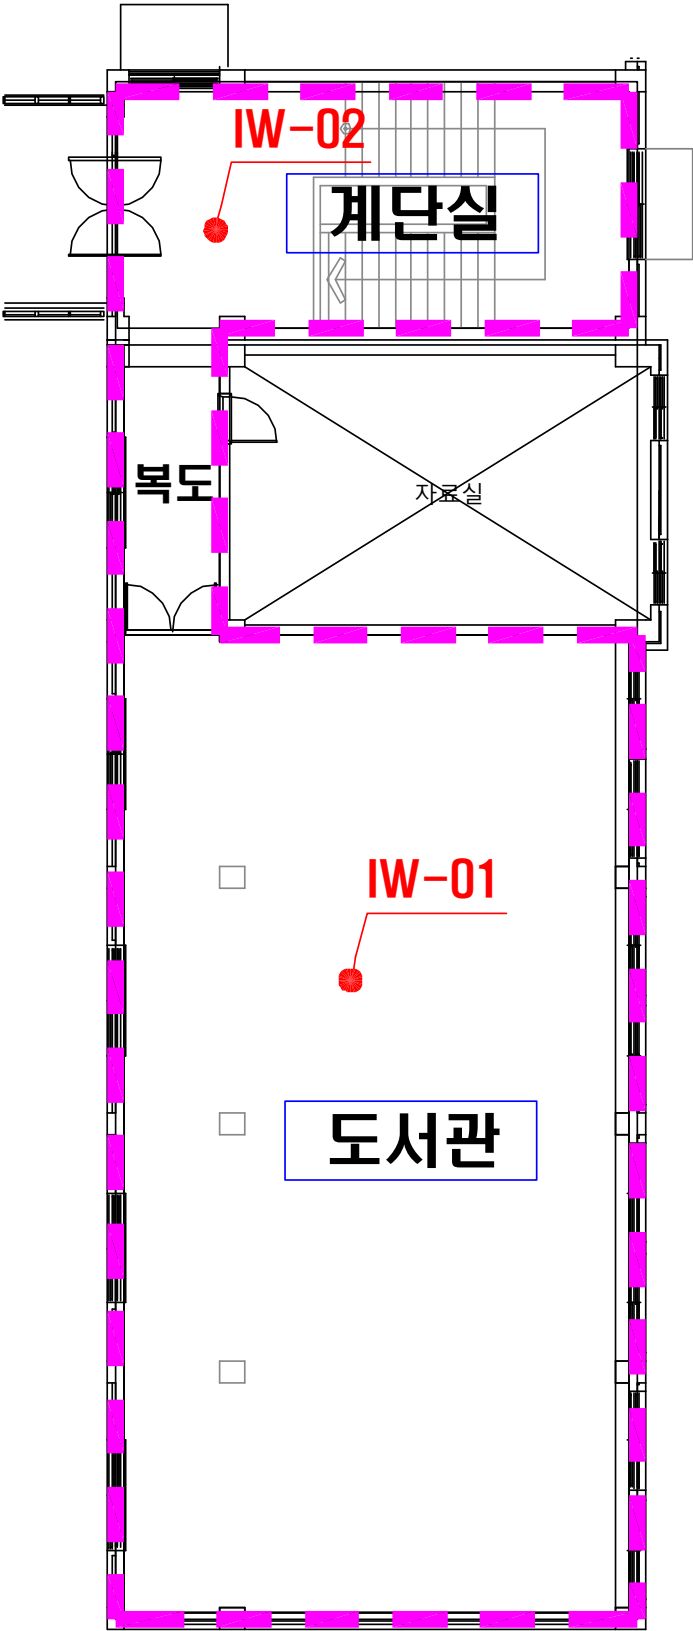

## A-2.시료채취 위치도

-왕궁초등학교 강당동

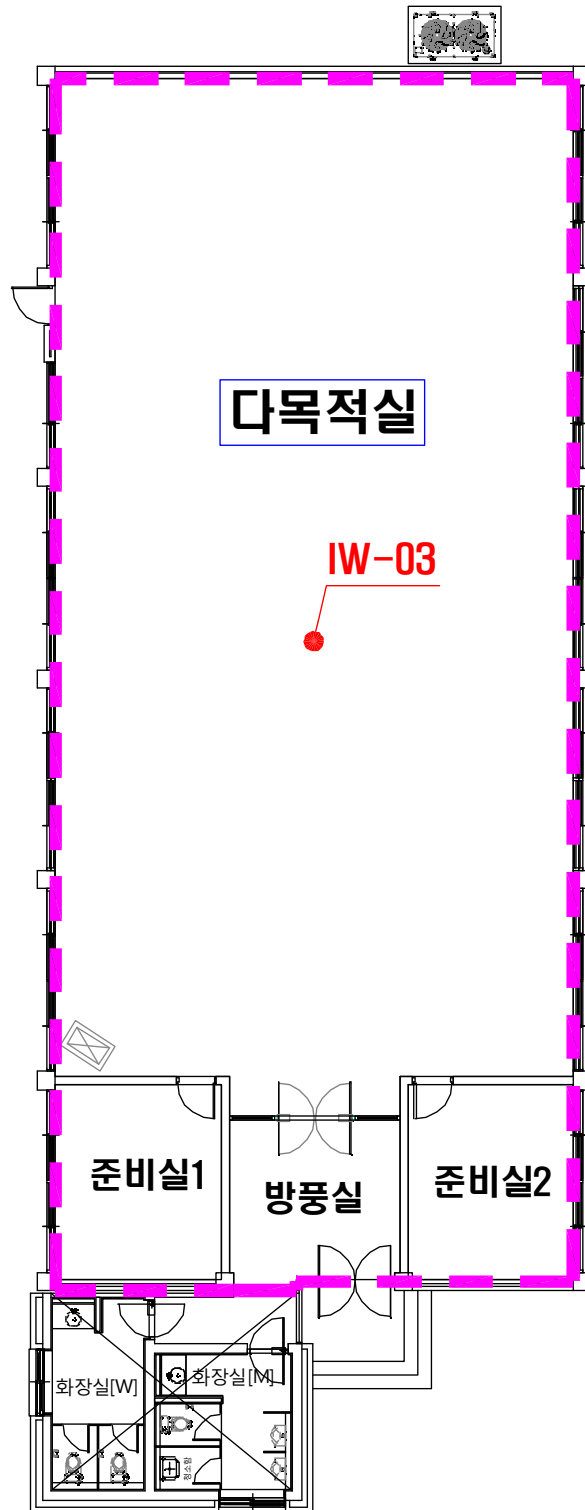

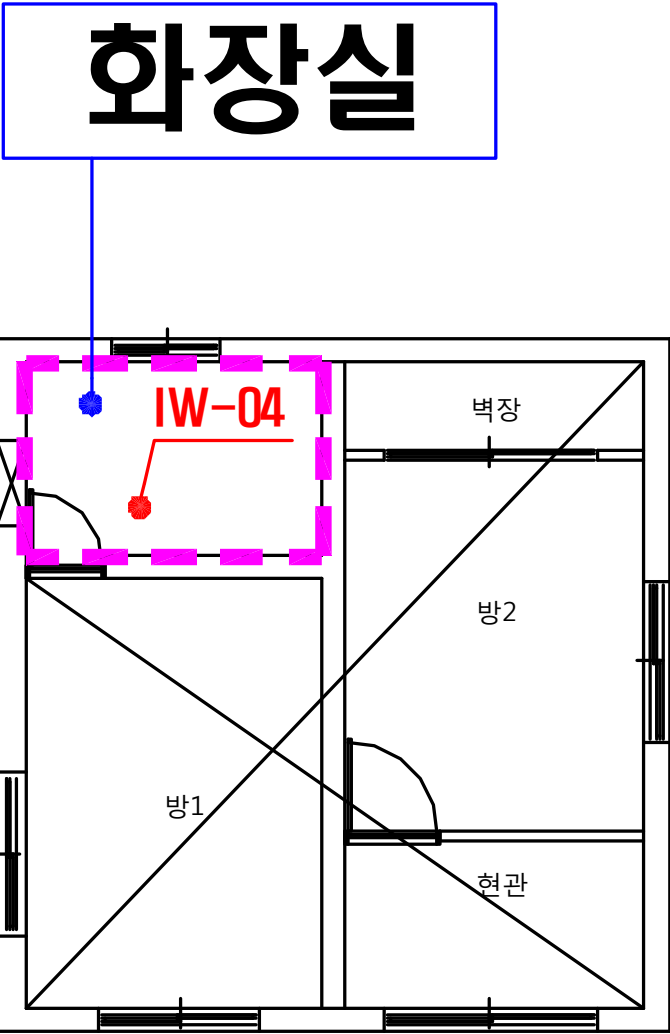

## B. 시료 채취사진 대장

## 왕궁초등학교 도서관동, 강당동, 관사

채취위치	도서관동 2층 도서관	측 정 사 진	시료채취 현장 특성
시료번호	IW-01		-석면잔재물 청소 후 측정
채취시간	13:00~15:00 (120min)		
채취유량 (L/min)	10.0		
분석결과	기준치 이하		
석면농도 허용기준	0.01개/cm³		
채취위치	도서관동 2층 계단실	측 정 사 진	시료채취 현장 특성
시료번호	IW-02		-석면잔재물 청소 후 측정
채취시간	13:00~15:00 (120min)		
채취유량 (L/min)	10.0		
분석결과	기준치 이하		
석면농도 허용기준	0.01개/cm³		
채취위치	강당동 다목적실	측 정 사 진	시료채취 현장 특성
시료번호	IW-03		-석면잔재물 청소 후 측정
채취시간	13:00~15:00 (120min)		
채취유량 (L/min)	10.0		
분석결과	기준치 이하		
석면농도 허용기준	0.01개/cm³		
채취위치	관사 화장실	측 정 사 진	시료채취 현장 특성
시료번호	IW-04		-석면잔재물 청소 후 측정
채취시간	13:00~15:00 (120min)		
채취유량 (L/min)	10.0		
분석결과	기준치 이하		
석면농도 허용기준	0.01개/cm³		

붙임 2) 분석결과

실내 공기 중 석면농도측정  
분석결과서

1. 개요	분석일련번호 (Analysis Number)		20200182
건축물명	왕궁초등학교 도서관동, 강당동, 관사		
건축물주소	익산시 왕궁면 견우길 3		
의뢰인	익산교육지원청		
시료채취일	2020. 08. 05.	분석일	2020. 08. 05.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	채취시간 (min)	유량 (L/min)	채취량 (L)	분석결과 (개/cm³)	측정결과
1	IW-01	120	10.0	1,200	0.000	기준치 이하
2	IW-02	120	10.0	1,200	0.000	기준치 이하
3	IW-03	120	10.0	1,200	0.001	기준치 이하
4	IW-04	120	10.0	1,200	0.001	기준치 이하
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.
- 석면건축물 실내공기 중 석면농도측정 기준 : 0.01개/cm³
- 위상차현미경(PCM)분석법 감출한계 : 7개/mm² (여과지 단위면적 당 섬유 수:섬유밀도)

분석연구원 : 홍 미 정

(주) 한국 석면 환경 연구소



## 별첨서류

- 1) 석면조사기관 지정서 사본
- 2) 석면조사자의 교육 이수증 사본
- 3) 참고자료



별첨1) 석면조사기관지정서

제2017-120002호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	주식회사한국석면환경연구소	
소재지	(54899) 전라북도 전주시 덕진구 조경단로 111 (금암동) 3층 ()	
대표자성명	김상규	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	석면조사기관

※ 준수사항

- 1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
- 2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2017. 2. 24

광주지방고용노동청장





제 교 20170628005008 호

# 수료증

(CERTIFICATE FOR COMPLETION)

사업장명 : 주식회사한국석면환경연구소

성명 : 김상규

생년월일 : 1975 년 11 월 11 일


교육기간 : 2017/10/10 ~ 2017/10/13 (24 시간)

위 사람은 산업안전보건법 제 32조 및  
동법 시행 규칙 제 39조의 규정에 의한  
석면조사기관 종사자 직무교육(보수교육)(인천) 과정의 교육을 이수  
하였으므로 이 증서를 수여합니다.

This is to certify that the above person  
has completed the training course ;  
Job Training for expert of an asbestos inspection  
institute(Refresher Training)

2017년 10월 13일

한국산업안전보건공단  
산업안전보건교육원장



별첨2) 석면조사자 교육수료증(2)

제 교 20170628004012 호

수 료 증  
(CERTIFICATE FOR COMPLETION)

사업장명 : 주식회사한국석면환경연구소

성 명 : 곽성래

생년월일 : 1954 년 12 월 19 일


교육기간 : 2017/08/28 ~ 2017/08/31 (24 시간)

위 사람은 산업안전보건법 제 32조 및  
동법 시행 규칙 제 39조의 규정에 의한  
석면조사기관 종사자 직무교육(보수교육)(인천) 과정의 교육을 이수  
하였으므로 이 증서를 수여합니다.

This is to certify that the above person  
has completed the training course ;  
Job Training for expert of an asbestos inspection  
institute(Refresher Training)

2017년 08월 31일

한국산업안전보건공단  
산업안전보건교육원



제 2017-직무보수-00368 호

## 수료증

소 속 : 주식회사한국석면환경연구소  
성 명 : 임수정  
생년월일 : 1970년12월30일  
교육기간 : 2017년 11월 08일~2017년 11월 10일  
수료일 : 2017년 11월 10일 (24시간, 집체)

위 사람은 「산업안전보건법」 제32조 및 시행규칙 산업안전보건법 제 39  
조의 규정에 의한 전문기관종사자 보수교육(17기 석면조사기관 종사자  
직무교육(보수))의 교육을 이수하였으므로 이 증서를 수여합니다.

(발급일) 2017년 11월 15일

사단법인 환경안전보건협회장



별첨3)참고자료

*시료채취지점 수(최소측정지점 수) 결정		(환경부고시 제2017-257호,2017.12.29.)	
대상 시설의 최소측정지점 수는 건물의 규모와 용도에 따라 결정한다(표 1).			
표 1. 석면건축물 내 최소 시료채취지점 수 결정			
석면자재면적(m <sup>2</sup> )		최소 시료채취지점 수	
500 이하		3	
500 초과 ~ 1,000 이하		4	
1,000 초과 ~ 2,000 이하		5	
2,000 이상		6	
※ 분무재 또는 내화피복재 사용위치에 대해서는 전수 측정을 원칙으로 한다.			
※ 실내외 공기는 침기와 환기 절차에 의해 상시 교환이 일어나기 때문에 실외공기를 동시에 측정해서 실내공기측정값 검토 시 활용할 수 있다. 따라서 필요시에는 대상시설 건축물로부터 최소 1 m 이상 떨어져서 실외공기시료를 채취해야 하며, 시료채취당시의 온도, 습도, 풍속 등 물리적 환경인자에 관한 정보를 기록한다.			
*시료채취위치 결정		(환경부고시 제2017-257호,2017.12.29.)	
표 2. 시료채취위치의 예			
대상시설 공공건축물*		시료채취위치의 예 사무실, 복도, 로비 등 주요활동공간	비고
다중 이용 시설**	지하역사	승강장, 대합실, 연결통로 등	환승역사의 경우 점포가 있는 연결통로 (승강장은 반드시 포함)
	지하도 상가	주 보행공간 등	
	철도역사·여객자동차터미널·항만시설 의 대합실, 공항시설의 여객터미널	대합실, 승강장 등	승강장이 외기에 노출되어 있을 경우, 대합실만 해당
	도서관	주 열람실, 개방형 서고 등	
	박물관 및 미술관	주 관람 및 전시실 등	
	의료기관	로비, 대기공간 등	
	산후조리원	로비, 대기공간 등	
	노인요양시설	침실, 휴식공간, 식당, 강당, 로비 등	
	어린이집	보육실, 놀이공간, 식당, 로비 등	
	대규모 점포	층별 주요 활용공간	지하층이 있을 경우, 지하층 1개 지정 필히 포함
	장례식장	로비 등 주요 활용공간	
	영화상영관	상영관, 대합실 등	
	학원	강의실, 로비 등	
	전시시설	주 관람실 및 전시실 등	
인터넷컴퓨터게임시설 제공 영업시설		주요 활동공간	
	실내주차장	층별 주차공간 및 여유허간	지하층이 있을 경우, 지하층 1개 지정 필히 포함
기타 건축물***	문화 및 집회시설	주요 활용공간	
	의료시설	로비, 대기공간 등	
	노인 및 어린이시설	침실, 휴식공간, 식당, 강당, 로비 등(노인) 보육실, 놀이공간, 식당, 로비 등(어린이)	
* 석면안전관리법 시행령 별표1의2 제1호			
** 석면안전관리법 시행령 별표1의2 제3호			
** 석면안전관리법 시행령 별표1의2 제4호			
※ 분무재 또는 내화피복재 사용위치에 대해서는 모든 지역을 측정하는 것을 원칙으로 한다.			